




## Ghid de instalare

pentru MCU 14.4,  
 versiunea de software ZigBee 7.3 (VS20.RF), 10.9 (VS10.RF)

## Diagramă electrică - VS20WRF (alb), VS20BRF (negru)

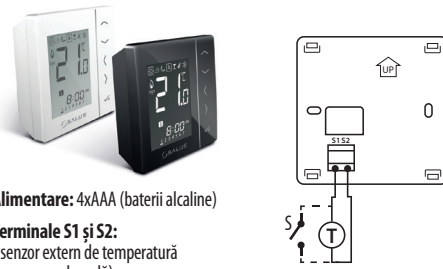

**Alimentare:** 4xAAA (baterii alcaline)

**Terminale S1 și S2:**

- senzor extern de temperatură (aer sau pardoseală)
- comutator extern (senzor de prezență)

**Montaj:** la suprafață (detașați carcasa din spate)


## Pictograme LCD

1. Temperatură de confort
2. Temperatură standard
3. Temperatură redusă
4. Mod Auto
5. Mod Petrecere
6. Mod Vacanță
7. Mod protecție anti-îngheț
8. Unitate de temperatură
9. Comandă de grup
10. Mod manual / suprareglare temporară
11. Temperatura măsurată / setată
12. Numărul programului
13. AM / PM
14. Funcție blocare
15. Ceas
16. Ziua săptămânii
17. Setări
18. Indicator baterie descărcată
19. Senzor extern de temperatură
20. Încălzire apă caldă menajeră
21. Moduri pentru ACM (doar KL10RF)
22. Mod răcire pornit
23. Conexiune la internet
24. Conexiune wireless cu gateway-ul
25. Mod încălzire pornit

## Funcțiile butoanelor

Buton	Funcție
^	Micșorează sau crește temperatura setată sau alte valori
v	Selectați modul de operare sau comutați printre valori
✓	Apăsați scurt - confirmă Mențineți apăsat - accesează / părăsește meniul
^+ v	Mențineți apăsat aceste butoane pentru a bloca sau debloca tastele
✓+ (<+)	Mențineți apăsat aceste butoane pentru a accesa Modul Instalator

## Diagramă electrică - VS10WRF (alb), VS10BRF (negru)

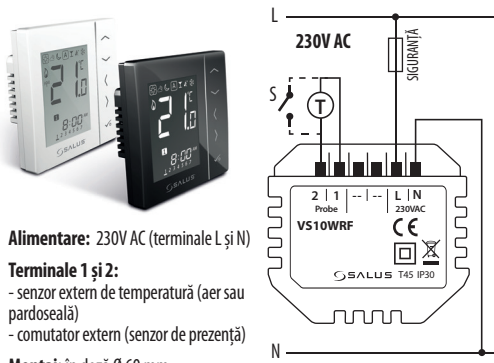

**Alimentare:** 230V AC (terminale L și N)

**Terminale 1 și 2:**

- senzor extern de temperatură (aer sau pardoseală)
- comutator extern (senzor de prezență)

**Montaj:** în doză Ø 60 mm

## Selectați tipul coordonatorului ZigBee:


- Online - conectare la internet folosind gateway-ul universal UGE600
- Offline - cu posibilitatea de conectare la internet folosind gateway-ul universal UGE600
- Offline - fără nicio posibilitate de conectare la internet folosind coordonatorul CO10RF



**Selectați dispozitivul care va fi controlat de către termostat și tipul de coordonator pentru rețeaua ZigBee. Instalați produsele conform instrucțiunilor puse la dispoziție pentru fiecare produs.**



## Instalare - prima pornire

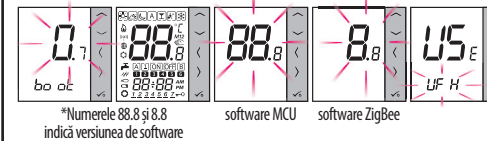


Termostatul pornește într-un mod de configurare simplificat. Acesta poate fi asociat cu:

- U F H - Centru de comandă KLO8RF sau KL10RF (încălzire prin pardoseală)
- r R d - Cap termostatic TRV10RFM (încălzire prin radiator)

**Notă:** Termostatul este setat implicit drept programabil (săptămânal).

## Instalare - configurare avansată

Configurarea avansată trebuie folosită doar dacă vreți să asociați termostatul cu receptorul de cazan. Pentru aceasta, apăsați simultan butoanele indicate mai jos până când SEL PROG apar pe ecran:

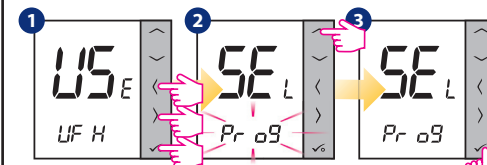


- Setați tipul termostatului:
- r R o g Programabil (săptămânal)
  - d i g e Zilnic
  - u u e r Temporizator apă caldă (doar cu KL10RF)

**4** După selectarea tipului termostatului, alegeți tipul de dispozitiv cu care vreți să faceți asociere:


- U F H Încălzire prin pardoseală
- r E C 1 RX10RF în modul RX1
- r R d Încălzire prin radiator
- r E C 2 RX10RF în modul RX2

**Notă:** Selectați opțiunea "EC1" doar dacă aveți un singur termostat de asociat cu receptorul de cazan RX10RF. În caz contrar, selectați opțiunea "Ad".

## Asociere cu centru de comandă KLO8RF / KL10RF



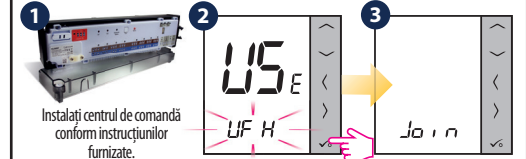


### 4 Online

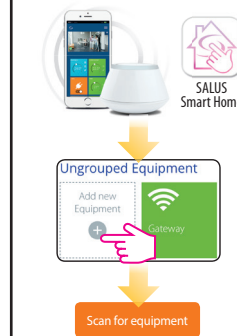


### Offline


**ATENȚIE!** A nu se folosi concomitent coordonatorul CO10RF cu gateway-ul universal UGE600.

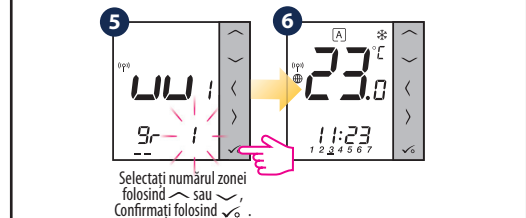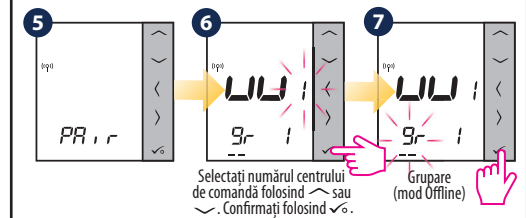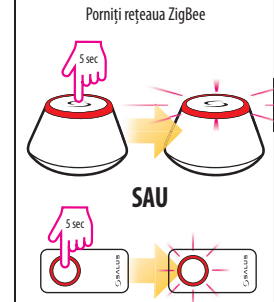

### 11 Online



### Offline



## Asociere cu capul termostatic TRV10RFM (Online)

**ATENȚIE!** Puteți asocia până la 6 TRV-uri la un singur termostat.

- Instalați capul termostatic conform instrucțiunilor furnizate.
- Selecționați tipul dispozitivului - TRV.
- Selecționați tipul dispozitivului - TRV.
- Salus Smart Home
- Salus Smart Home
- Home
- Back
- Ungrouped Equipment
- Scan for equipment
- PRIR
- OTRU
- 23.0
- Connect equipment
- Name this equipment Living room
- Finish
- Accesați meniul cu parametrii principali și setați ca termostatul să funcționeze cu TRV.
- 0 TRVs on this thermostat
- Select TRV(s) for Living room
- Save
- 1 TRVs on this thermostat

## Asociere cu capul termostatic TRV10RFM (Offline)

**ATENȚIE!** Puteți asocia până la 6 TRV-uri la un singur termostat.

- Instalați capul termostatic conform instrucțiunilor furnizate.
- Mențineți apăsat butonul pentru 10 secunde. LED-ul va începe să pâlpâie roșu.
- Selecționați tipul dispozitivului - TRV.
- Porniți rețeaua ZigBee
- SAU
- ATENȚIE! A nu se folosi concomitent coordonatorul CO10RF cu gateway-ul universal UGE600.
- Dispozitivul este asociat cu coordonatorul, LED-ul va începe să pâlpâie portocaliu.
- LED-ul va pâlpâi o dată verde și apoi se va opri.
- TRV-ul a fost adăugat.
- 23.0
- Termostatul va reveni la ecranul principal.
- Opriti rețeaua ZigBee
- SAU

## Asociere cu receptorul de cazan RX10RF

1 Instalați receptorul de cazan conform instrucțiunilor furnizate. Alegeți modul de configurare cu ajutorul comutatorului RX1/RX2 dinăuntrul receptorului, apoi pregătiți termostatul de asociere.

**ATENȚIE!** Într-o rețea ZigBee, puteți folosi doar un RX10RF în modul RX1 și doar un RX10RF în modul RX2.

- Accesați meniul de configurare avansată și alegeți tipul dispozitivului:
- RX10RF in modul RX1 OR RX10RF in modul RX2
- Join
- Online
- Offline
- ATENȚIE! A nu se folosi concomitent coordonatorul CO10RF cu gateway-ul universal UGE600.
- Porniți rețeaua ZigBee
- Scan for equipment
- Scan for equipment
- PRIR OR 23.0
- OR 23.0
- Online
- Offline
- Connect equipment
- Name this equipment Boiler
- Finish
- Opriti rețeaua ZigBee
- SAU

## Identificarea dispozitivelor asociate

Accesați Modul Instalator, selecționați parametrul 00 și apăsați ✓.

- 23.0
- 00
- 10
- LED-urile dispozitivelor asociate vor începe să pâlpâie.
- 10
- 23.0
- Apăsați ✓ pentru a ieși din meniul de testare.

## Modificare temperatură

Pentru a seta temperatura, apăsați < sau >, apoi confirmați apăsaând ✓.

- 21.0
- 23.5
- 21.0

**Notă:** Dacă termostatul funcționează în Modul Auto, atunci temperatura suprascrisă (suprareglare temporară) va fi menținută până la următorul program. În modul manual și în modul protecție anti-îngheț schimbarea temperaturii este permanentă.

## Resetare

Dacă ați făcut o eroare, aveți nevoie să schimbați parametrii termostatului sau doriți să reveniți la setările din fabrică, urmați pașii de mai jos.

**Notă:** Această acțiune va duce la ștergerea permanentă a setărilor dvs. Pentru resetarea termostatului din aplicație, ștergeți dispozitivul și adăugați-l din nou.

- 23.0
- 00
- 47
- dEL
- RES
- US E